



Self Mounted



**Instalação, Operação e Manutenção
- Unidade Wall Mounted -
50BWF36 - N**




ÍNDICE

1 - INTRODUÇÃO	3
2 - SEGURANÇA.....	3
3 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS.....	4
4 - TRANSPORTE	5
5 - INSTALAÇÃO	5
5.1 - RECEBIMENTO E INSPEÇÃO DA UNIDADE	5
5.2 - COLOCAÇÃO NO LOCAL.....	5
5.3 - VERIFICAÇÃO DOS FILTROS DE AR	8
5.4 - CONEXÕES PARA DRENO	8
5.5 - CONEXÕES ELÉTRICAS	8
6 - OPERAÇÃO	9
6.1 - VERIFICAÇÃO INICIAL	9
6.2 - CARGA DE REFRIGERANTE.....	10
6.3 - CUIDADOS GERAIS.....	10
7 - MANUTENÇÃO	11
7.1 - VENTILADORES	11
7.2 - LUBRIFICAÇÃO	11
7.3 - ACESSO PARA MANUTENÇÃO.....	11
7.4 - QUADRO ELÉTRICO	11
7.5 - LIMPEZA	12
7.6 - CIRCUITO FRIGORÍFICO	12
7.7 - BANDEJA DE CONDENSADO	12
7.8 - ISOLAMENTO TÉRMICO.....	12
7.9 - DAMPER.....	12
7.10 - VARIADOR DE VELOCIDADE.....	12
ANEXO 1 - PERFORMANCE E PERDA DE CARGA	13
ANEXO 2 - CIRCUITO FRIGORÍFICO.....	15
ANEXO 3 - DIAGRAMAS ELÉTRICOS.....	16
ANEXO 4 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA	18
ANEXO 5 - CÁLCULO DE SUPERAQUECIMENTO E SUBRESFRIAMENTO.....	19

INTRODUÇÃO 1

NOMENCLATURA

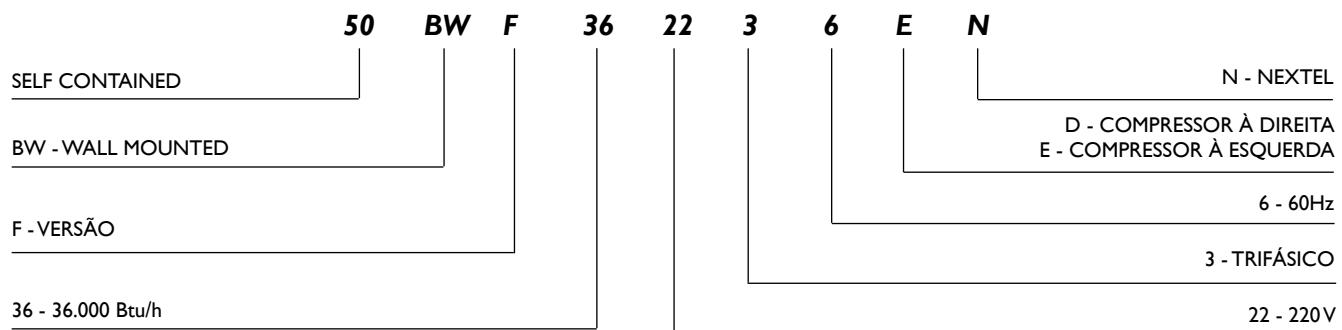

SEGURANÇA 2

A unidade de ar condicionado 50BW foi projetada para oferecer um serviço seguro e confiável quando operada dentro das especificações do projeto. Todavia, devido à pressão do sistema, componentes elétricos e movimentação da unidade, alguns aspectos da instalação, partida inicial e manutenção deste equipamento deverão ser observados.

Somente instaladores e mecânicos credenciados pela Springer Carrier devem instalar, dar a partida e fazer a manutenção deste equipamento.

Quando estiver trabalhando no equipamento observe todos os avisos de precaução das etiquetas presas à unidade, siga todas as normas de segurança aplicáveis e use roupas e equipamentos de proteção adequados.

PENSE EM SEGURANÇA!



Nunca coloque a mão dentro da unidade enquanto o ventilador estiver funcionando. Desligue a alimentação de força antes de trabalhar na unidade. Remova os fusíveis e leve-os consigo, a fim de evitar acidentes. Deixe um aviso indicando que a unidade está em serviço.

Com o compressor Scroll estamos disponibilizando para você cliente, a unidade 50BW, com maior eficiência energética, menor nível de ruído e maior capacidade no principal componente de refrigeração.

Com o objetivo de facilitar o acesso para manutenção, as unidades agora possuem compressor à esquerda (Unidades EN) ou à direita (Unidade DN), possibilitando instalação de duas unidades lado a lado e ainda dispor de um fácil acesso para manutenção de ambos.



Verifique o peso e dimensão da unidade para assegurar-se que seus aparelhos de movimentação comportam seu manejo com segurança.

Características		50BWF36 - N	
Capacidade (Btu/h)		36000	
Alimentação Principal		220V - 3ph	
Alimentação de Comando		24V - 1ph - 60Hz	
Nº de Circuitos Frigoríficos		1	
Nº de Estágios de Capacidade		1	
Refrigerante - Tipo		R-22	
Refrigerante Carga de Funcionamento (kg)		2,0	
Peso (kg)		166	
Dreno nº Diâmetro/Tipo		2 Tubos de plástico cristal 1/2"	
C O M P R E S S O R	Tipo	Scroll	
	Modelo	ZR36K3	
	Quantidade	1	
	Rotação (RPM)	3500	
	Carga de óleo (g)	1077	
	Óleo Recomendado	Óleo mineral Suniso 3GS, Coppella WVF32, Witco LP200	
E V A P O R A D O R	A L E T A D O V E N T M O T O R	Área face (m ²) Nº filas Aletas por polegadas Tipo Nº circuitos Tipos Rotação (rpm) Vazão Nominal (m ³ /h) Nº Tipo Potência (CV) Carcaça	0.343 2 17 Tubos de cobre grooved - aletas onduladas 4 Centrifugo RSD 180P duplex 1650 2800* Motor monofásico (PSC) 0,75 NEMA 48
C O N D E N S A D O R	A L E T A D O V E N T M O T O R	Área face (m ²) Nº filas Aletas por Polegada Tipo Nº circuitos Tipos Rotação (rpm) Vazão Nominal (m ³ /h) Nº Tipo Potência (CV) Carcaça	0.535 2 17 Tubos de cobre grooved - aletas onduladas 2 Axial 3 pás metálicas 960 2975 Motor monofásico (PSC) 0,2 NEMA 48
D I S P .	S E G U R	Pressostato Alta (psig) Baixa (psig) Diferencial (psig) Fusível de Comando (A) Disjuntor (A)	abre 395 +/- 10 fecha 298 +/- 20 abre 7 +/- 3 fecha 22 +/- 5 abre 190 +/- 20 fecha 240 +/- 20 4.0 40
F I L T R	E V A P	Tipo - classificação Quantidade Dimensões (mm)	Fibra de vidro - G3 - 1" 3 290 x 290

* Valores Estimados

Para movimentação e transporte da unidade siga as seguintes recomendações:

- Para içar a unidade utilize suportes conforme indicado na figura I.
- Evite que cordas, correntes ou outros dispositivos encostem na unidade.
- Não balance a unidade durante o transporte nem incline-a mais que 15° em relação à vertical.

IMPORTANTE

Para evitar danos durante a movimentação e transporte, não remova a embalagem da unidade até chegar ao local definitivo da instalação. Suspenda e deposite o equipamento cuidadosamente no piso.

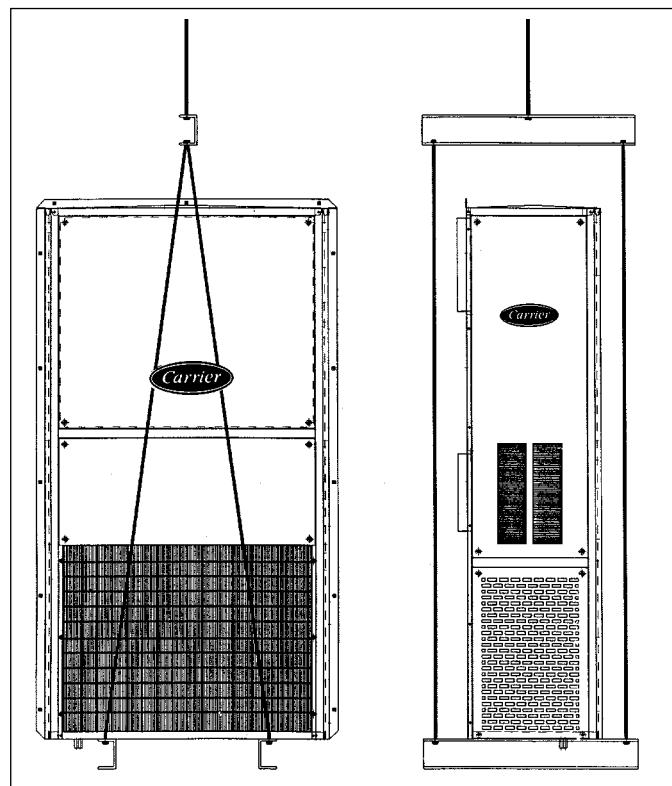


Figura I - Içamento

INSTALAÇÃO

5

5.1. RECEBIMENTO E INSPEÇÃO DA UNIDADE

- Confira a unidade pela nota fiscal de remessa. Inspecione-a cuidadosamente quanto a eventuais danos causados pelo transporte. Havendo danos avise imediatamente à transportadora e a Springer Carrier.
- Verifique se a alimentação de força do local está de acordo com as características elétricas do equipamento, conforme especificado na placa de identificação da unidade.
- Para manter a garantia, evite que a unidade fique exposta a intempéries ou a acidentes de obra, providenciando seu imediato transporte para o local de instalação ou outro local seguro.

5.2. COLOCAÇÃO NO LOCAL

Antes de colocar o equipamento no local verifique os seguintes aspectos (todos os modelos).

- O conjunto de itens para fixação da unidade suporta o peso da unidade em operação. Consulte o projeto estrutural do prédio ou normas aplicáveis para verificação da carga admissível. Instale reforços se necessário.
- Prever suficiente espaço para serviços de manutenção conforme Figura 3. As unidades foram projetadas para permitir fácil acesso a todos os seus componentes através da simples remoção de seus painéis de fechamento.
- Em caso de montagem de vários equipamentos na mesma área, respeitar as distâncias mínimas e arranjos indicados a seguir.
- Verificar se o local é isento de poeira ou outras partículas em suspensão que não consigam ser retiradas pelos filtros de ar da unidade e possam obstruir as serpentinhas de ar.

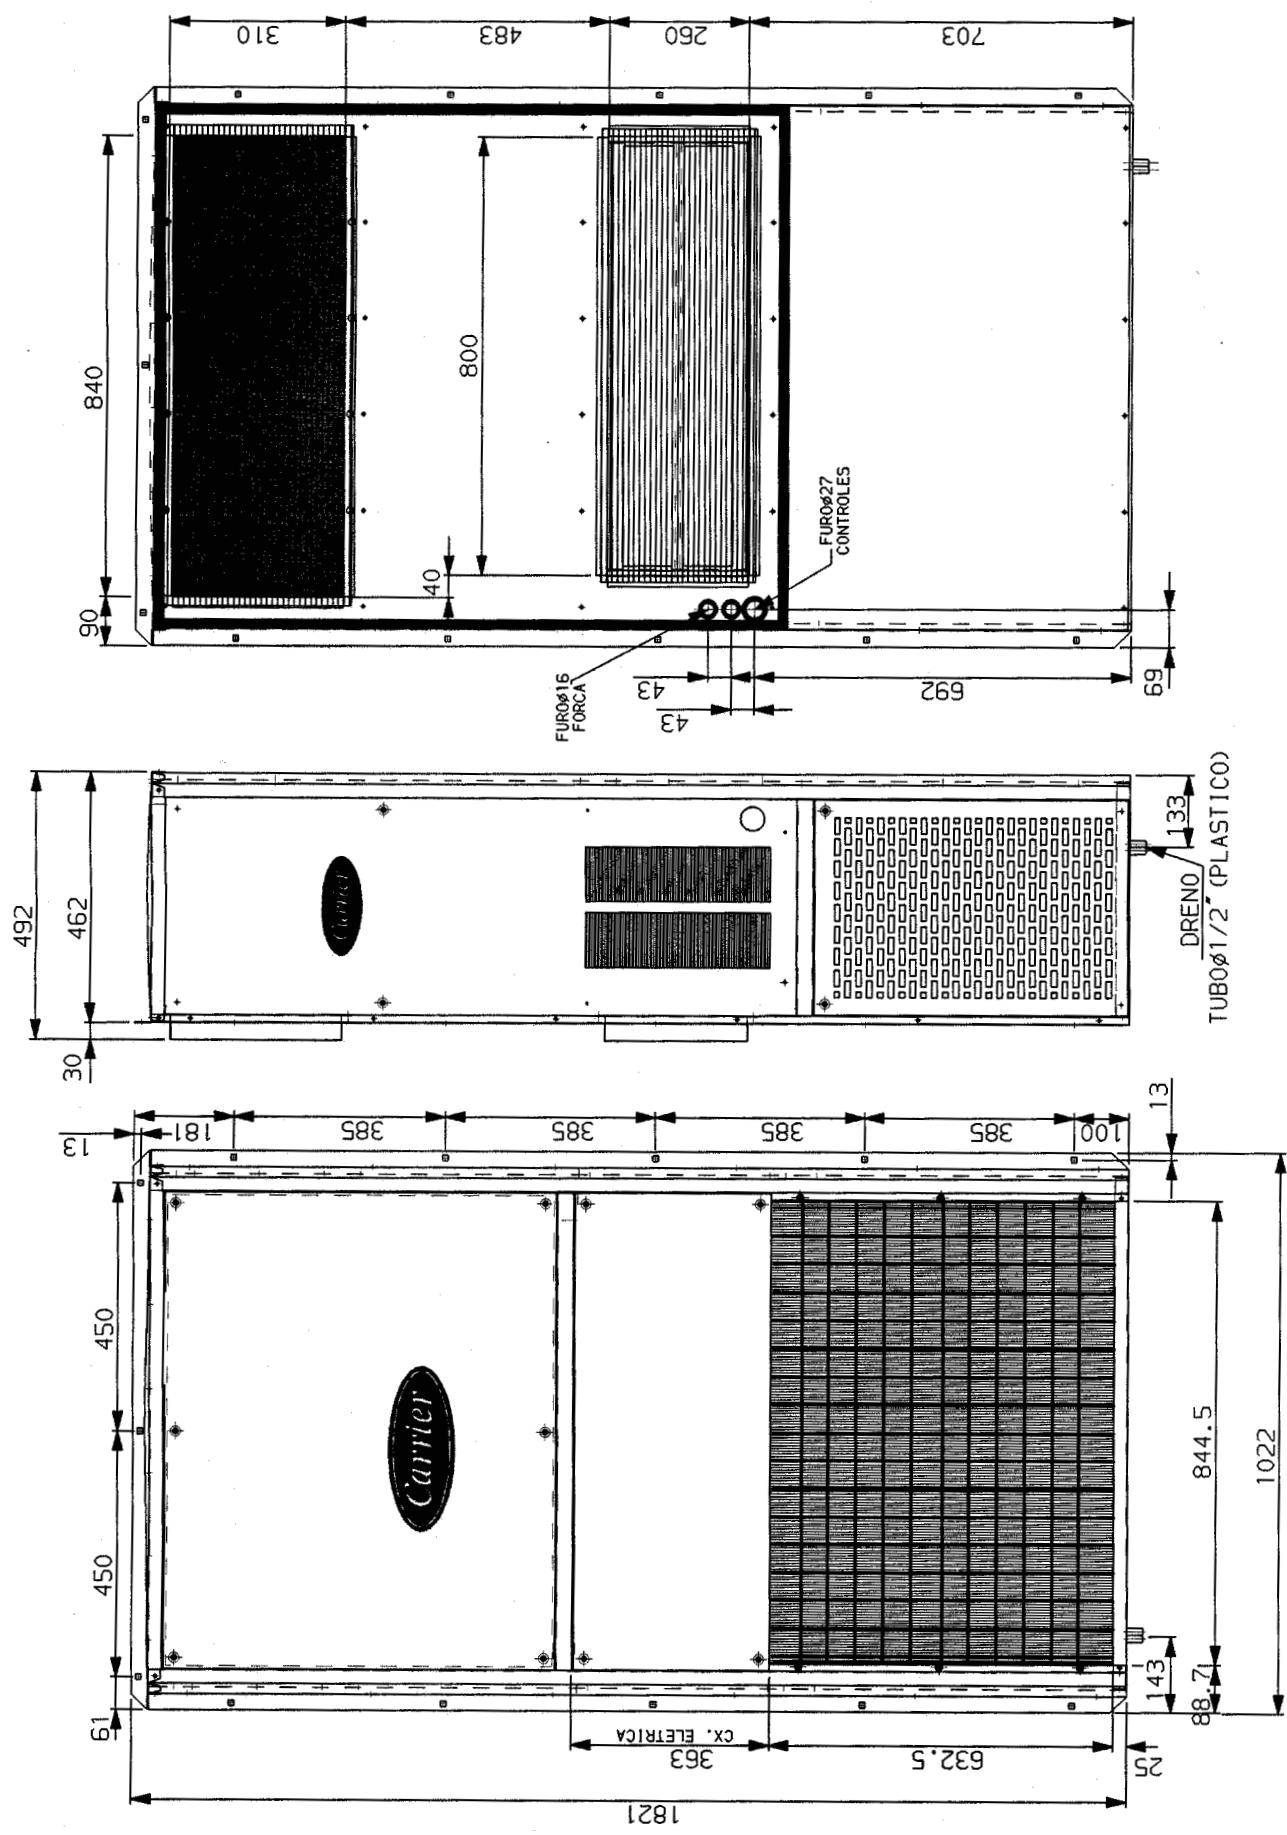


Figura 2 - Dimensões das unidades 50BWF36

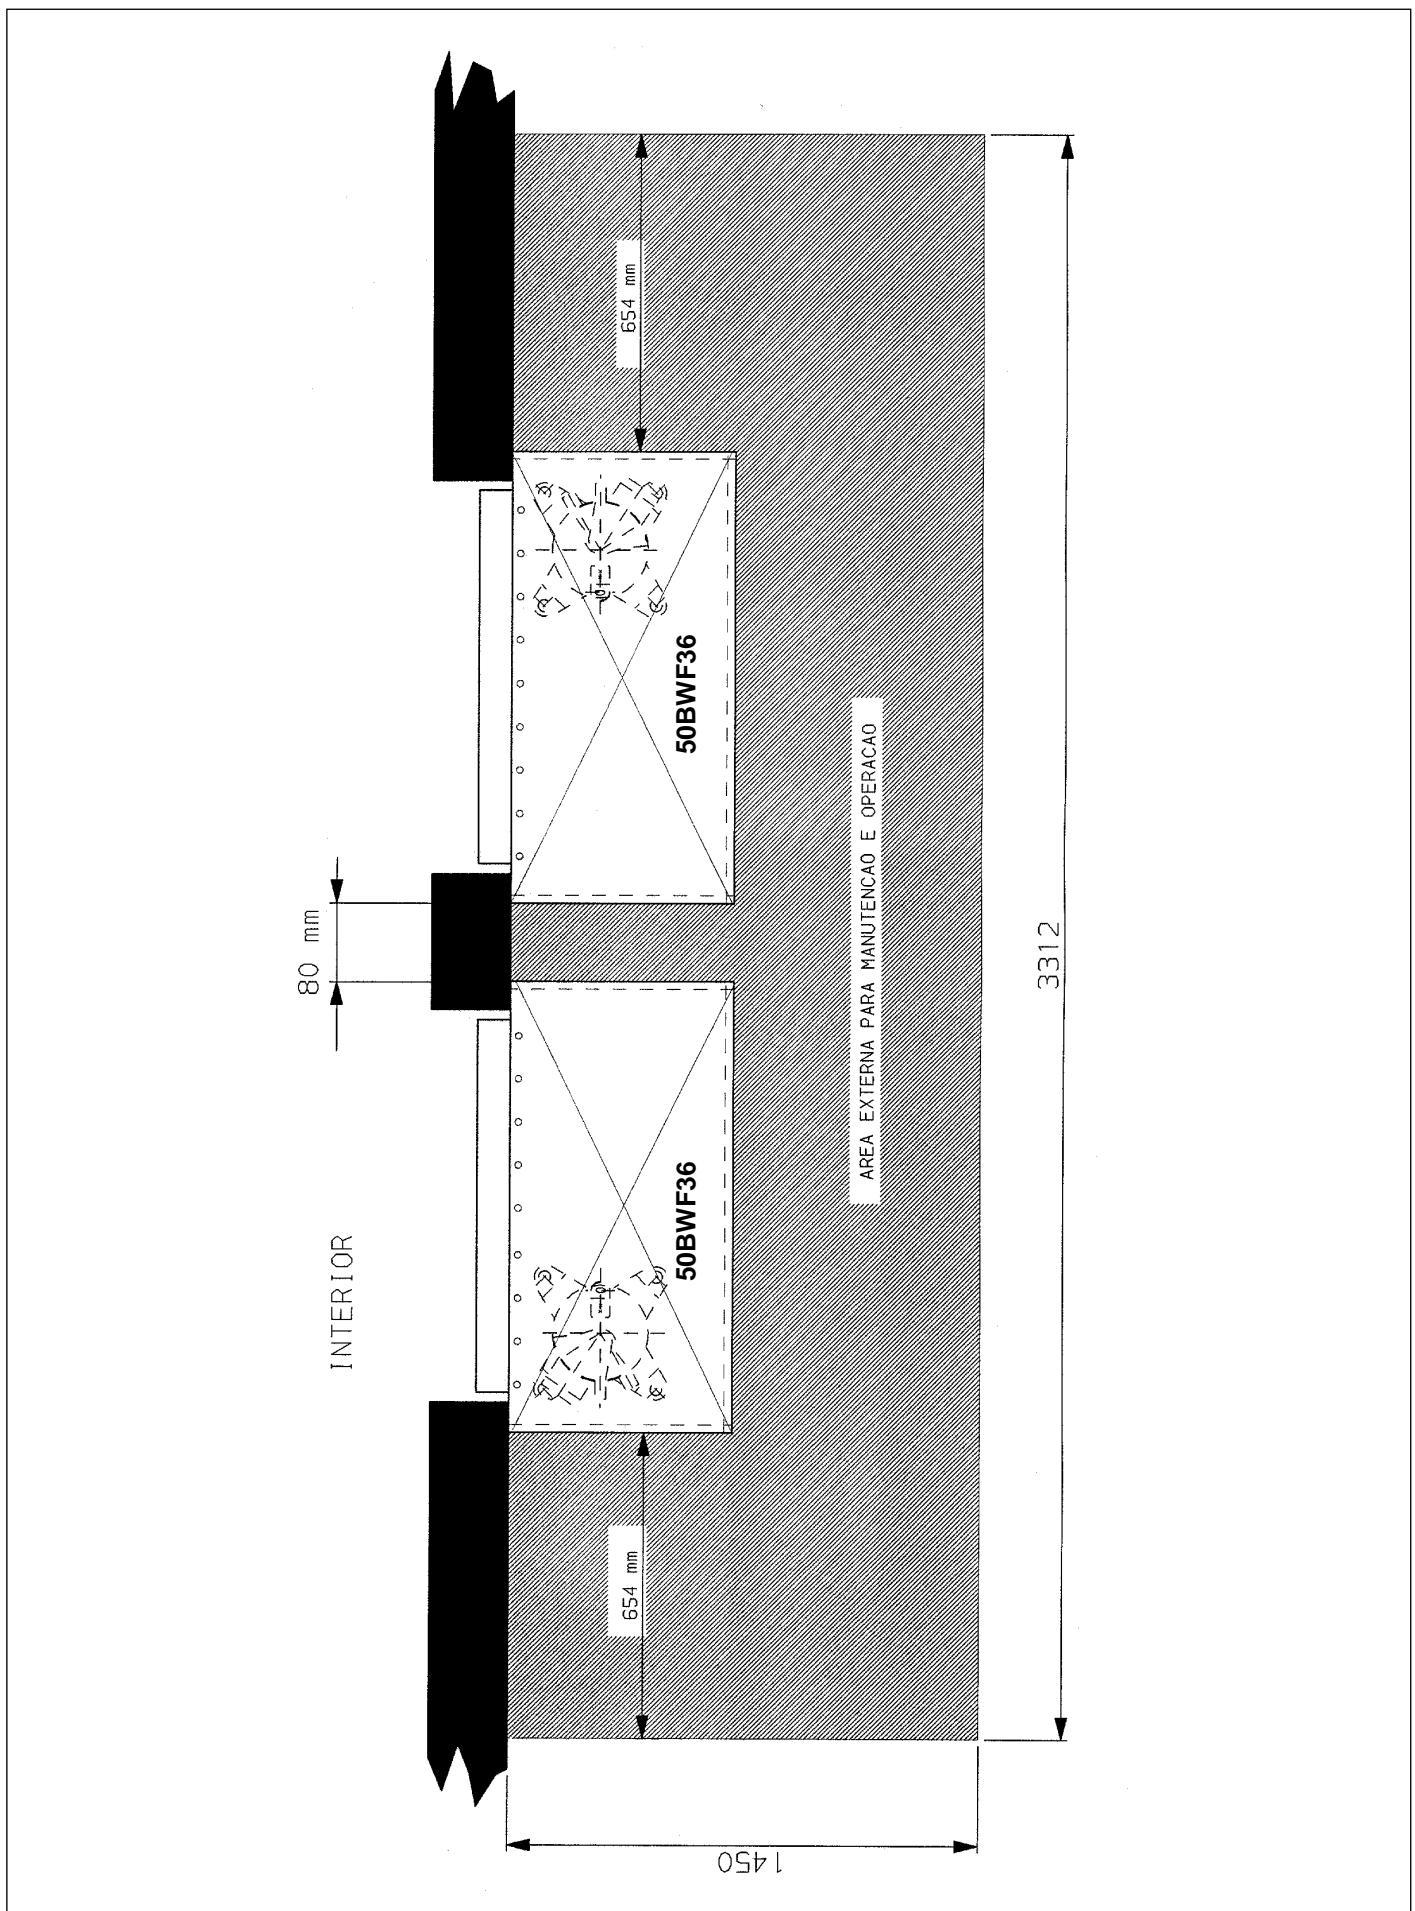


Figura 3 - Espaços Mínimos requeridos para manutenção e operação

5.3. VERIFICAÇÃO DOS FILTROS DE AR

Antes da partida inicial dos equipamentos assegure-se de que os filtros embarcados com a unidade estão corretamente posicionados. Para acesso aos filtros de ar basta retirar o painel dianteiro da unidade 50BW.



ATENÇÃO
Nunca opere a unidade sem os filtros de ar.

5.4. CONEXÕES PARA DRENO

As unidades 50BW possuem saída para drenagem de condensado embaixo da unidade. Instale as linhas de drenagem de condensado com sifões adequados.

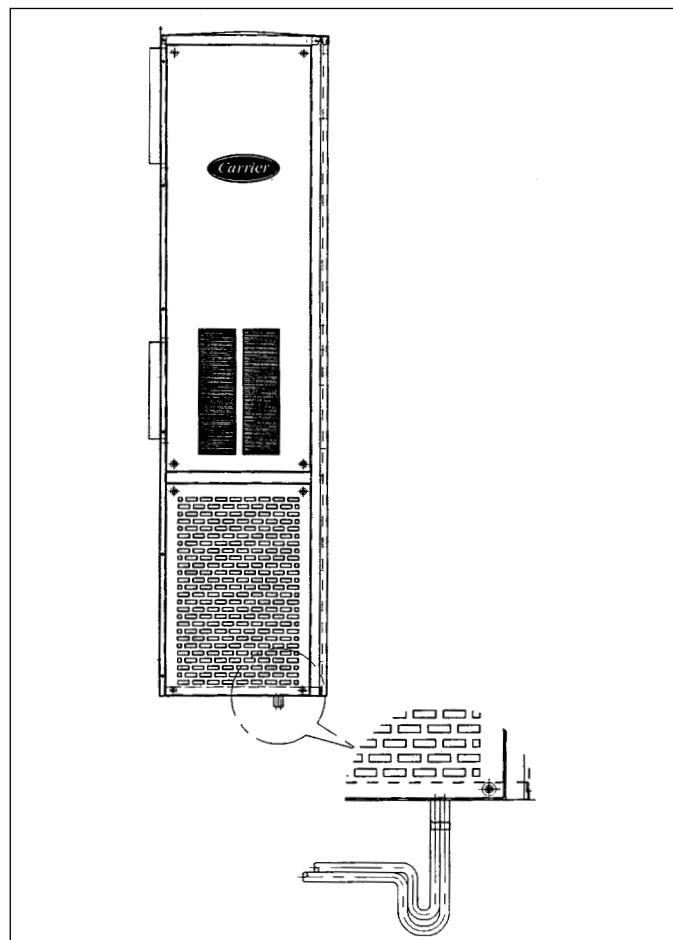


Figura 4 - Linhas de drenagem

5.5. CONEXÕES ELÉTRICAS

- a) Consulte um engenheiro eletricista ou técnico credenciado pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura) para avaliar as condições do sistema elétrico da instalação e selecionar os dispositivos de alimentação e proteção adequados. A Springer Carrier não se responsabiliza por problemas decorrentes da desobediência desta recomendação.

- b) Fiação de força: Existem aberturas para entrada da fiação na parte traseira da unidade, conforme indicação na Figura. Instale a fiação a partir do ponto de força do cliente diretamente no disjuntor da unidade. A bitola do alimentador da unidade deve ser dimensionada para soma das correntes máximas, ou seja, igual a 125% do maior compressor ou motor mais 100% de todos os outros compressores e motores. Os cabos deverão ser classe 90°C ou superior. Não esqueça de instalar o condutor de proteção (aterramento). A voltagem suprida deve estar de acordo com a voltagem na placa indicativa. A voltagem entre as fases deve ser equilibrada dentro de 2% de desbalanceamento e a corrente dentro de 10%, com compressor em funcionamento. Contate sua companhia local de fornecimento de energia elétrica para correção de voltagem inadequada ou desequilíbrio de fase.

Cálculo de desbalanceamento de voltagem

(Unidades Trifásicas)

- Desbalanceamento voltagem (%) = Maior diferença em relação à voltagem média ÷ Voltagem média

- Exemplo: Suprimento de força nominal

$$220V - 3ph - 60\ Hz$$

- Medições: AB = 222V
BC = 218V
AC = 216V

- Voltagem média = $\frac{222 + 218 + 216}{3} = 219V$

- Diferenças em relação à voltagem média:

$$AB = 222 - 219 = 3$$

$$BC = 218 - 219 = 1$$

$$AC = 216 - 219 = 3$$

- Maior diferença é 3V.

Logo, o desbalanceamento de voltagem % é:

$$\frac{3}{219} \times 100 = 1,37\% \quad (\text{OK})$$



O cálculo do desbalanceamento de corrente deve ser feito da mesma forma que o de desbalanceamento de voltagem.

- c) Fiação de controle: refira-se aos esquemas elétricos para efetuar no campo as ligações de controle necessárias ao perfeito funcionamento das unidades 50BWF36-N (Anexo 3).

Tabela 1 - DADOS ELÉTRICOS

UNIDADE		50BWF36-N	
MODELO		36	
VOLTAGEM/Nº FASES		220V/3	
CORRENTE (A)	NOMINAL	Compressor	14,7
		Motor Evaporador	3,4
		Motor Condensador	1,2
		TOTAL	19,3
	MÁXIMA	Compressor	16,3
		Motor Evaporador	3,4
		Motor Condensador	1,2
		TOTAL	20,9
POTÊNCIA (W)	NOMINAL	Compressor	3290
		Motor Evaporador 3/4CV	761
		Motor Condensador 1/5CV	258
		TOTAL	4309
	MÁXIMA	Compressor	4200
		Motor Evaporador	761
		Motor Condensador	258
		TOTAL	5219

OPERAÇÃO 6

6.1. VERIFICAÇÃO INICIAL

A tabela 2 abaixo define condições limite de aplicação e operação dos equipamentos 50BW.



Os compressores saem de fábrica com os parafusos da base apertados, para transporte. É indispensável afrouxá-los, para funcionamento, deixando os compressores movimentarem-se livremente sobre os isoladores de vibração. Caso contrário, poderemos ter problemas de trincamento da tubulação e vazamento de refrigerante.

Tabela 2 - Condições Limite de Aplicação e Operação

Situação	Valor Máximo Admissível	Procedimento
1) Temperatura do ar externo	43°C	Para temperatura superiores a 43°C, consulte o credenciado Springer Carrier.
2) Voltagem	Variação de $\pm 10\%$ em relação ao valor nominal	Verifique sua instalação e/ou contate a companhia local de energia elétrica.
3) Desbalanceamento de rede	- Voltagem: 2% - Corrente: 10%	Verifique sua instalação e/ou contate a companhia local de energia elétrica.

Antes de partir a unidade, verifique as condições acima e os seguintes itens:

- Verifique a instalação e funcionamento de todos os equipamentos.
- Verifique a adequada fixação de todas as conexões elétricas.
- Confirme que não há vazamentos de refrigerante.
- Confirme que o suprimento de força é compatível com as características elétricas da unidade.
- Verifique se o sentido de rotação dos ventiladores está correto.

6.2. CARGA DE REFRIGERANTE



ATENÇÃO
Os equipamentos 50BW Wall Mounted apresentam maior área de troca térmica que os seus respectivos concorrentes, devido a condição de projeto de seus trocadores de calor. Com isso, mais calor é absorvido no evaporador, aumentando a temperatura do refrigerante e consequentemente a pressão de evaporação. Da mesma forma, no condensador mais calor é rejeitado, diminuindo a temperatura e a pressão de condensação. Nesse regime de operação, com pressões de evaporação maiores e pressões de condensação menores, o compressor aumenta sua vazão mássica e sua capacidade, mantendo constante o trabalho de compressão e o consumo. Em resumo, temos as seguintes pressões usuais de operação (valores médios para as condições nominais ARI-210).

	Baixa (psig)	Alta (psig)
50BW	70-85	270-300


Salientamos que se torna imperativo o cálculo do superaquecimento e subresfriamento, para acerto da carga de gás e obtenção do rendimento máximo do equipamento.



ATENÇÃO
lado de baixa pressão do sistema.

As unidades 50BW são fornecidas com carga completa de refrigerante R-22 e prontas para operação. Caso seja constatada falta de refrigerante em algum equipamento já carregado, proceda conforme indicado a seguir.

Fluxograma de Procedimento para recarregamento de refrigerante

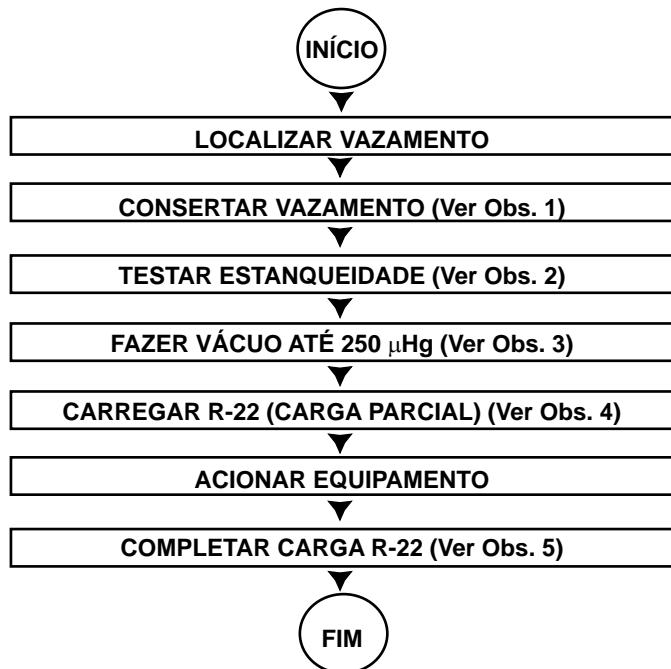

- 1) Recomenda-se que a brasagem das tubulações de cobre seja feita com fluxo de gás inerte (Nitrogênio) por dentro das mesmas, evitando a formação de resíduos de oxidação (carepa) ou outras impurezas no circuito frigorífico.
- 2) O teste de vazamento deve ser feito com pressão máxima de 250 psig. Utilizar regulador de pressão no cilindro de nitrogênio.
- 3) A bomba de vácuo pode ser conectada nas tomadas de pressão das válvulas de serviço das linhas. Recomenda-se fazer a evacuação simultaneamente pelos lados de baixa e alta pressão.
- 4) Recomenda-se efetuar a carga parcial de refrigerante pela linha de descarga utilizando a tomada de pressão existente na válvula de serviço.
- 5) Adicionar R-22 até que o subresfriamento fique entre 6 a 10°C. Se estiver abaixo, adicione refrigerante; se acima, remova refrigerante.

6.3. CUIDADOS GERAIS

- a) Mantenha o gabinete e as grelhas bem como a área ao redor da unidade o mais limpa possível.
- b) Periodicamente limpe as serpentinas com uma escova macia. Se as aletas estiverem muito sujas, utilize, no sentido inverso do fluxo de ar, jato de ar comprimido ou de água a baixa pressão. Tome cuidado para não danificar as aletas. Se elas estiverem amassadas, recomenda-se utilizar um “pente” de aletas adequado para correção do problema.
- c) Verifique o aperto de conexões e demais fixações, evitando o aparecimento de vibrações, vazamentos e ruídos.
- d) Assegure que os isolamentos das peças metálicas e tubulações estejam no local correto e em boas condições.
- e) Periodicamente verifique se a voltagem e o desbalanceamento entre as fases mantém-se dentro dos limites especificados (Unidades Trifásicas).

 ATENÇÃO

Desligue a força da unidade antes de efetuar qualquer serviço.

7.1. VENTILADORES

Geral: Os ventiladores saem de fábrica ajustados para a condição nominal de funcionamento. Eles são do tipo acionamento direto (Direct Drive). Antes de efetuar serviços de manutenção nos compartimentos dos ventiladores observe as seguintes recomendações:

- (1º) Desligue a força da unidade;
- (2º) Proteja as serpentinas, recobrindo-as com placas de compensado ou outro material rígido.

7.2. LUBRIFICAÇÃO

Os motores elétricos e os ventiladores possuem lubrificação permanente, não necessitando de lubrificação adicional. Os compressores contam com o seu suprimento próprio de óleo. Não deve ser adicionado óleo no sistema exceto em caso de vazamento.

7.3. ACESSO PARA MANUTENÇÃO

a) VENTILADOR

Desligue a força da unidade. Retire os parafusos que sustentam o painel a máquina. O acesso a este painel se dá pela parte dianteira da unidade.

b) QUADRO ELÉTRICO

Desligue a força da unidade. Retire os parafusos que sustentam o painel a máquina. O acesso a este painel se dá pela parte dianteira da unidade.

c) CIRCUITO DE REFRIGERAÇÃO

Desligue a força da unidade. A partir daí, o acesso ao compressor e demais componentes do circuito de refrigeração se dá livremente.

7.4. QUADRO ELÉTRICO

a) OBSERVAÇÕES GERAIS:

O quadro elétrico das unidades 50BW foi projetado de maneira a simplificar os serviços de inspeção e manutenção.

O acesso ao quadro elétrico é obtido conforme indicado na seção 7.3. Todos os elementos de comando, acionamento e proteção do equipamento estão ali localizados.

A alimentação do circuito de força e comando é feita a partir de um disjuntor existente na unidade.

b) PRESSOSTATOS


Os pressostatos nas máquinas são do tipo miniaturizados, individuais para os lados de baixa e alta. Ambos são de rearne automático e são acoplados diretamente nas linhas de sucção e descarga. Um terceiro pressostato é utilizado na unidade, do tipo inverso que tem por objetivo controlar a pressão de descarga acionando o motor do condensador. Independente do rearne ser automático ou manual, ao desarmar, o compressor fica bloqueado pelo CLO (ver item c). Os valores de desarme para esses pressostatos estão indicados no item 3 (Características técnicas gerais) deste manual.

c) CLO (COMPRESSOR LOCK-OUT)

O CLO é um dispositivo de proteção contra reciclagem automática do compressor quando do desligamento por elementos de segurança (pressostato de alta ou baixa, Line Break). Está localizado dentro do quadro elétrico, um para cada circuito frigorífico.

O CLO monitora a corrente que passa no laço sensor, acionando ou não um relé se a condição lógica for falsa ou verdadeira. Após o desligamento pelo dispositivo de proteção, o CLO impede o religamento automático quando da normalização da situação, evitando assim a ciclagem do compressor. Uma corrente abaixo de 4A através do laço sensor faz abrir o contato normalmente fechado entre os terminais 2 e 3 do CLO. Os terminais 1 e 2 são da fonte de alimentação 24V ($\pm 10\%$).

Uma vez verificada e sanada a causa do desarme, o religamento (RESET) pode ser feito desligando e religando a unidade no painel de controle ou através da restauração da força do laço sensitivo.

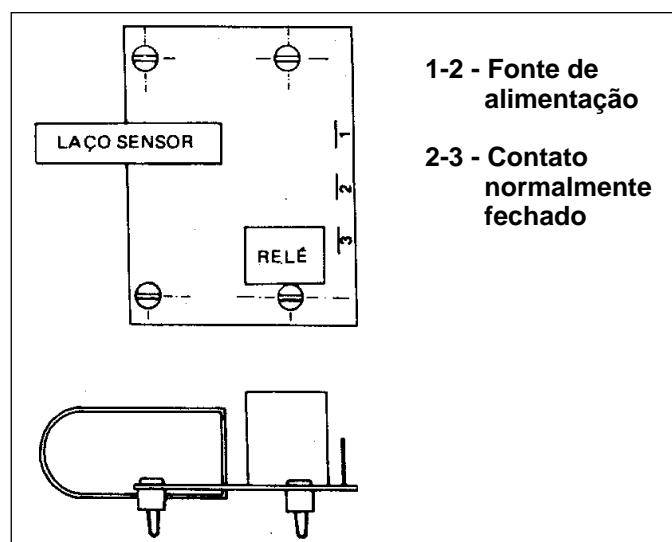

1-2 - Fonte de alimentação

2-3 - Contato normalmente fechado

Figura 5 - CLO

d) PROTEÇÃO DOS COMPRESSORES:

Compressores 220V, 380V Line Break (Interno).

O Line Break é um dispositivo de proteção contra sobrecarga e sobreaquecimento do motor do compressor que é instalado internamente (no estator do motor). Ele atua diretamente no circuito de força do motor, rearmando automaticamente com o decréscimo da temperatura.

e) RELÉ DE SEQUÊNCIA DE FASE:

Estas unidades utilizam compressor Scroll e possuem no quadro elétrico um relé de sequência de fase que somente libera a tensão de comando se a sequência de fase estiver correta. Quando isto acontece, o compressor opera normalmente. Caso o compressor não funcione, inverta dois cabos de alimentação da unidade. Esse procedimento garante que o relé de sequência de fase libere o funcionamento do compressor no sentido adequado de operação.

f) THERMOSTATO DOS MOTORES:

Os motores do evaporador e condensador possuem um termostato interno que os protegem contra sobreaquecimento. Este protetor corta a alimentação do motor quando a temperatura interna atinge 130°C (+/- 5°C) e volta à alimentá-lo quando a temperatura cair para 83°C (+/- 15°C).

7.5. LIMPEZA

- a) SERPENTINAS DE AR: Remova a sujeira limpando-a com uma escova, aspirador de pó ou ar comprimido. Use um pente de aletas com o número adequado de aletas por polegada para corrigir o espaçamento e eventuais amassamentos das serpentinas.
- b) DRENOS DE CONDENSADO: Periodicamente verifique as condições das linhas de drenagem de condensado. Circule água limpa e verifique seu funcionamento.

7.6. CIRCUITO FRIGORÍFICO

Todas as unidades 50BW Wall Mounted são fornecidas com:

- Compressor Scroll
- Plug fusível
- Válvula de serviço de 1/4" na sucção e descarga
- Pressostatos de alta / baixa de rearme automático
- Pressostatos para controle da pressão de descarga
- Filtro Secador
- Visor de Líquido com indicador de umidade
- Capilar como elemento de expansão

Consulte os fluxogramas frigoríficos deste manual para perfeita localização de todos os componentes (anexo 2).

7.7. BANDEJA DE CONDENSADO

Peça única de chapa de aço pintada foi projetada para permitir um perfeito escoamento do condensado, evitando os desconfortos causados pela estagnação da água e formação de mofos.

7.8. ISOLAMENTO TÉRMICO

Os painéis e a estrutura do gabinete são isolados térmica e acusticamente com mantas de polietileno expandido auto extinguível. As linhas de sucção são isoladas com polietileno expandido.

7.9. DAMPER

O controlador decidirá a posição do damper para a escolha do ar interno ou externo.

7.10. VARIADOR DE VELOCIDADE (VT)

A unidade 50BW é equipada com um controlador de velocidade do motor do condensador. Este controlador possui um sensor de pressão que está ligado na linha de descarga. A velocidade do motor do condensador é controlada de acordo com o valor medido no sensor de pressão.

ANEXO I - PERFORMANCE E PERDA DE CARGA

50BWF36 - N

		Vazão de ar no evaporador (m³/h)		
		2880		
		Temperatura bulbo seco do Evaporador (°C)		
		22.2	23.8	26.6
29.4	C.T.	8569	8932	9619
	C.S.	7679	7773	7996
	C.T.R.	12270	12673	13408
	T.S.C.	51.6	52.1	53.2
35.0	C.T.	8245	8551	9175
	C.S.	7571	7616	7798
	C.T.R.	12211	12579	13282
	T.S.C.	57.7	58.2	59.1
40.5	C.T.	7848	8183	8746
	C.S.	7321	7472	7637
	C.T.R.	12151	12511	13170
	T.S.C.	63.3	63.9	64.8
43.3	C.T.	7638	7967	8540
	C.S.	7203	7342	7573
	C.T.R.	12117	12477	13126
	T.S.C.	66.3	66.8	67.7

		Vazão de ar no evaporador (m³/h)		
		2760		
		Temperatura bulbo seco do Evaporador (°C)		
		22.2	23.8	26.6
29.4	C.T.	8581	8951	9628
	C.S.	7582	7673	7845
	C.T.R.	12205	12615	13360
	T.S.C.	51.5	52.2	53.1
	C.T.	8226	8564	9205
35.0	C.S.	7428	7513	7698
	C.T.R.	12140	12515	13226
	T.S.C.	57.5	58.0	59.1
	C.T.	7863	8171	8764
40.5	C.S.	7265	7354	7535
	C.T.R.	12088	12443	13112
	T.S.C.	63.2	63.8	64.7
	C.T.	7660	7980	8545
43.3	C.S.	7135	7281	7442
	C.T.R.	12066	12414	13070
	T.S.C.	66.1	66.7	67.6

		Vazão de ar no evaporador (m³/h)		
		2670		
		Temperatura bulbo seco do Evaporador (°C)		
		22.2	23.8	26.6
29.4	C.T.	8580	8958	9642
	C.S.	7482	7585	7773
	C.T.R.	12159	12571	13308
	T.S.C.	51.5	52.0	53.0
	C.T.	8219	8561	9207
35.0	C.S.	7336	7405	7598
	C.T.R.	12089	12477	13195
	T.S.C.	57.5	58.0	59.0
	C.T.	7855	8169	8771
40.5	C.S.	7163	7238	7431
	C.T.R.	12044	12404	13074
	T.S.C.	63.2	63.8	64.7
	C.T.	7666	7975	8551
43.3	C.S.	7088	7172	7354
	C.T.R.	12015	12370	13029
	T.S.C.	66.1	66.6	67.6

C.T. - Capacidade Total (Kcal/h)

C.S. - Capacidade Sensível (Kcal/h)


C.T.R. - Capacidade Total Rejeitada (Kcal/h)

T.S.C. - Temperatura Saturada de Condensação (°C)

CURVAS DE OPERAÇÃO DOS VENTILADORES

UNIDADE 50BW36

CURVA DO VENTILADOR 3 TR

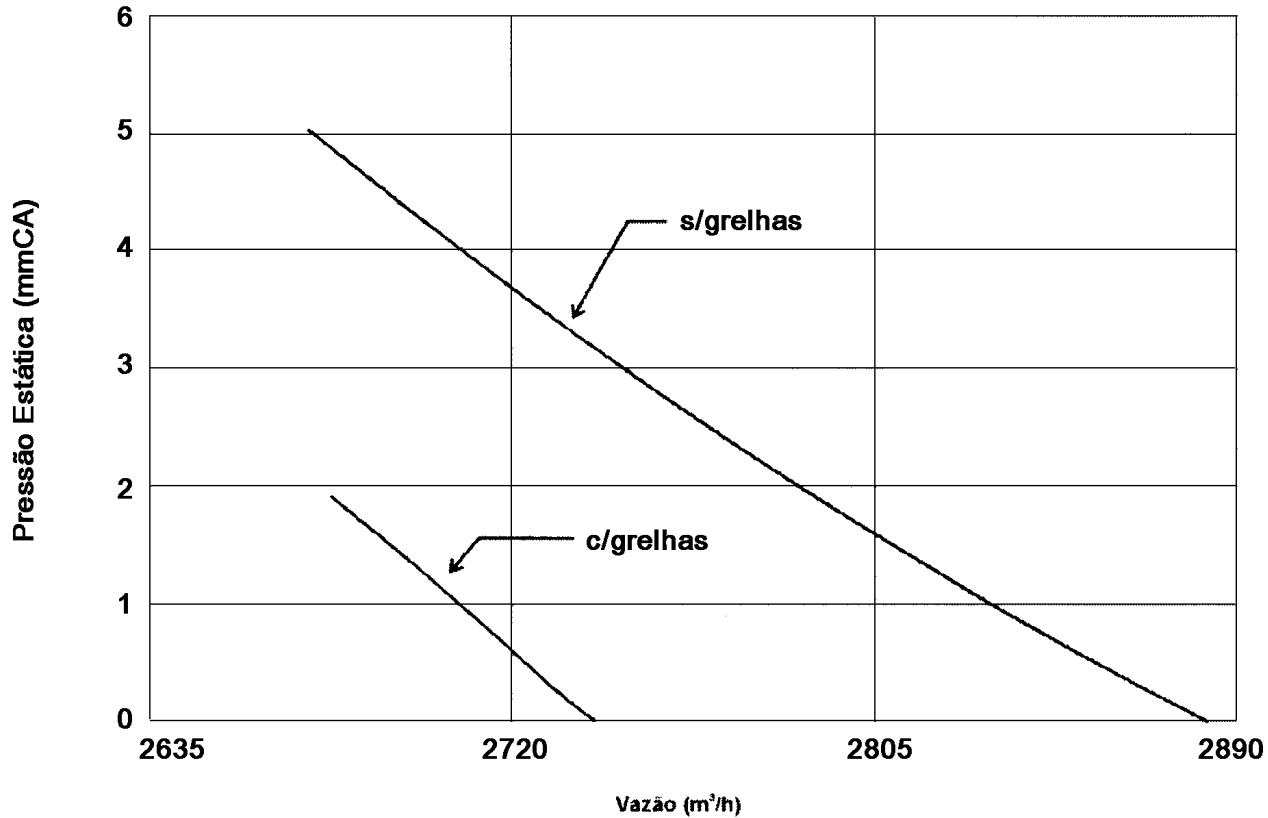

ANEXO 2 - CIRCUITO FRIGORÍFICO


SÍMBOLOGIA:

- Tubulação
- Indicação do sentido do fluxo de refrigerante
- Conexão soldada
- LS – Linha de sucção (50BW024 - 5/8"/ 50BW036 - 3/4"
50BW048 e 060 - 7/8")
- LD – Linha de descarga (\varnothing 1/2")
- LL – Linha de Líquido (\varnothing 3/8")

LEGENDA:

- 1 - Compressor
- 2 - Condensador
- 3 - Evaporador
- 4 - Válvula de expansão termostática com equalização externa
- 5 - Plug fusível
- 6 - Válvula de serviço e tomada de pressão
- 7 - Filtro secador
- 8 - Visor de líquido
- 9 - Pressostato de baixa pressão
- 10 - Pressostato de alta pressão
- 11 - Pressostato de alta pressão inverso

50BWF36 - N

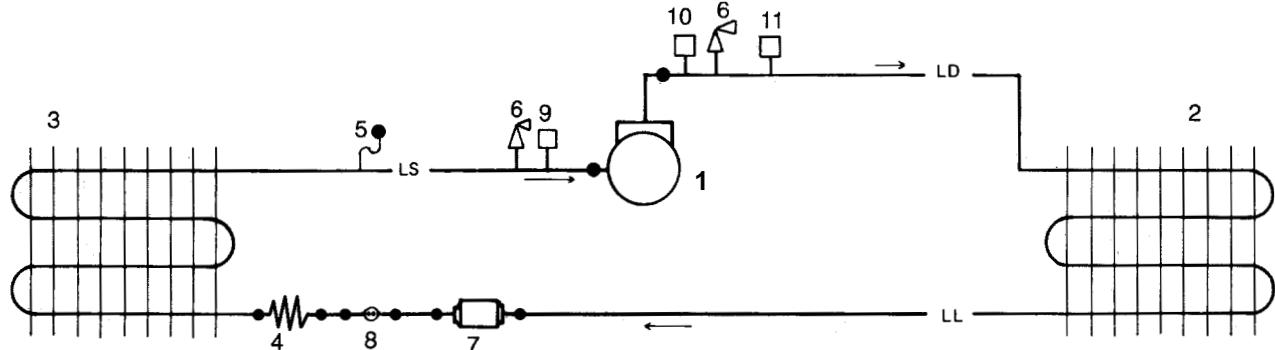

GABINETE DA UNIDADE CONDICIONADORA

ANEXO 3 - DIAGRAMAS ELÉTRICOS

DADOS ELETRICOS

UNIDADE	50BWF36236	14.7	16.3	1.2	3.4	19.3	20.9
CORR. NORMAL (A ₃)	CORR. COMPRESSOR (A ₃)	CORR. NORMAL (A ₄)	CORR. COMPRESSOR (A ₄)	CORR. MAXIMA (A ₃)	CORR. MAXIMA (A ₄)	TOTAL (A ₃)	TOTAL (A ₄)
CONDENSADOR (A ₃)	CONDENSADOR (A ₄)	EVAPORADOR (A ₃)	EVAPORADOR (A ₄)	CONDENSADOR (A ₄)	EVAPORADOR (A ₃)	TOTAL (A ₃)	TOTAL (A ₄)
COMPRESSOR (A ₃)	COMPRESSOR (A ₄)	COMPRESSOR (A ₃)	COMPRESSOR (A ₄)	COMPRESSOR (A ₄)	COMPRESSOR (A ₃)	COMPRESSOR (A ₃)	COMPRESSOR (A ₄)

NOTAS :

- 1 - PARA REPOSLICO DO FIOS ORIGINAIS, UTILIZE TIPO 105°C.
- 2 - O COMPRESSOR E PROTEGIDO INTERNAMENTE POR UM DISPOSITIVO COM SENSORES DE TEMPERATURA E CORRENTE.
- 3 - OS MOTORES SÃO PROTEGIDOS INTERNAMENTE POR PROTECTOR TÉRMICO COM REARME AUTÔMATICO.
- 4 - CONDUTORES NAO ASSINALADOS, USAR BITOLA 0,5mm².
- 5 - BORNES 1 e 3 USADOS COMO CONTATO DE DESLIGAMENTO DA UNIDADE EM EMERGENCIA.
- 6 - BORNES 7 e 8 PODEM SER USADOS PARA ALARME DE FALHA NO COMPRESSOR
- 7 - COR DOS FIOS NAO INDICADOS:
FORA - PRETO
COMANDO - CINZA


AJUSTES :

DESCRITO	AJUSTE
RT1	B seg.

LEGENDA

● - CONEXÕES	CW - ROTACAO ATUADOR - SENTIDO HORAARIO
— — - FLACAO FEITA EN FABRICA	CV - ROTACAO ATUADOR - SENTIDO ANTI HORAARIO
— — - FLACAO FEITA EN CAMPO PELO INSTALADOR	LBS - PRESSOSTATO DE BAIXA PRESSAO
— - - PRESSOSTATO DE ALTA PRESSAO	HPS - PRESSOSTATO DE ALTA PRESSAO
C - CONTATORA DO COMPRESSOR	TC - CONTATOR DO MOTOR DO VENTILADOR
CLO - RELE DE RETENCAO DO COMPRESSOR	IPS - PRESSOSTATO DIFERENCIAL INVERSO
IFH - MOTOR DO VENTILADOR DO EVAPORADOR	CB - DISJUNTOR TERMODIMAGNETICO
OFM - MOTOR DO VENTILADOR DO CONDENSADOR	TF - TRANSFORMADOR 220/380U/410V - 2AV
OFC - CONTATO MOTOR DO VENT. DO CONDENSADOR	E - FUSIVEL DE CORRIANDO
COMP - COMPRESSOR	RT1 - RELE TEMPO
CAP - CAPACITOR DE PARTIDA	TB1 - BORNEIRA DE COMANDO
CFF - BANCO DE CAPACITORES P/ CORRECAO	VT - VARIADOR DE TENSÃO
FATOR DE POTENCIA	RSF - RELE SEQUENCIA DE FASE
K2 - RELE TULADOR DO DAMPER	
K3 - RELE AUXILIAR FAHLA DO COMPRESSOR	
K5 - RELE AUXILIAR CONDENSAO	

LÂY-OUT CAIXA ELÉTRICA

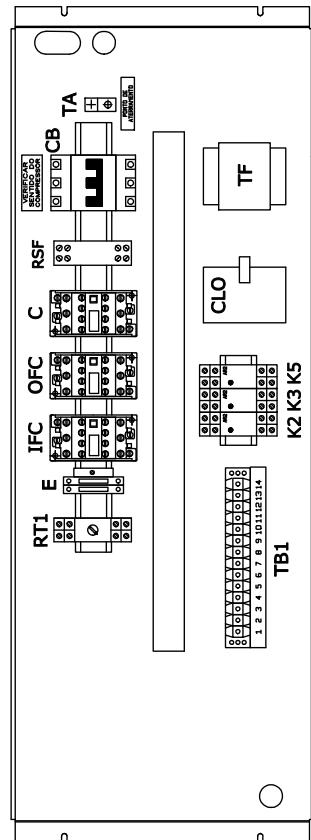


DESCRICAO BORNEIRA TB1

TB1	LIGACAO
1	24V(FASE)
2	-
3	24V(FASE) / ALIM. PRINCIPAL
4	24V(COMUM)
5	ATUADOR DAMPER
6	VENTILACAO
7	COMPRESSOR/CONDENSADOR
8	CONTACTO FAHLA COMPRESSOR
9	-
10	ATUADOR DAMPER
11	-
12	CONTACTO FAHLA ALIMENTACAO PRINCIPAL
13	-
14	-

11720180 B

DIAGRAMA ELETTRICO

3 ~ 220V

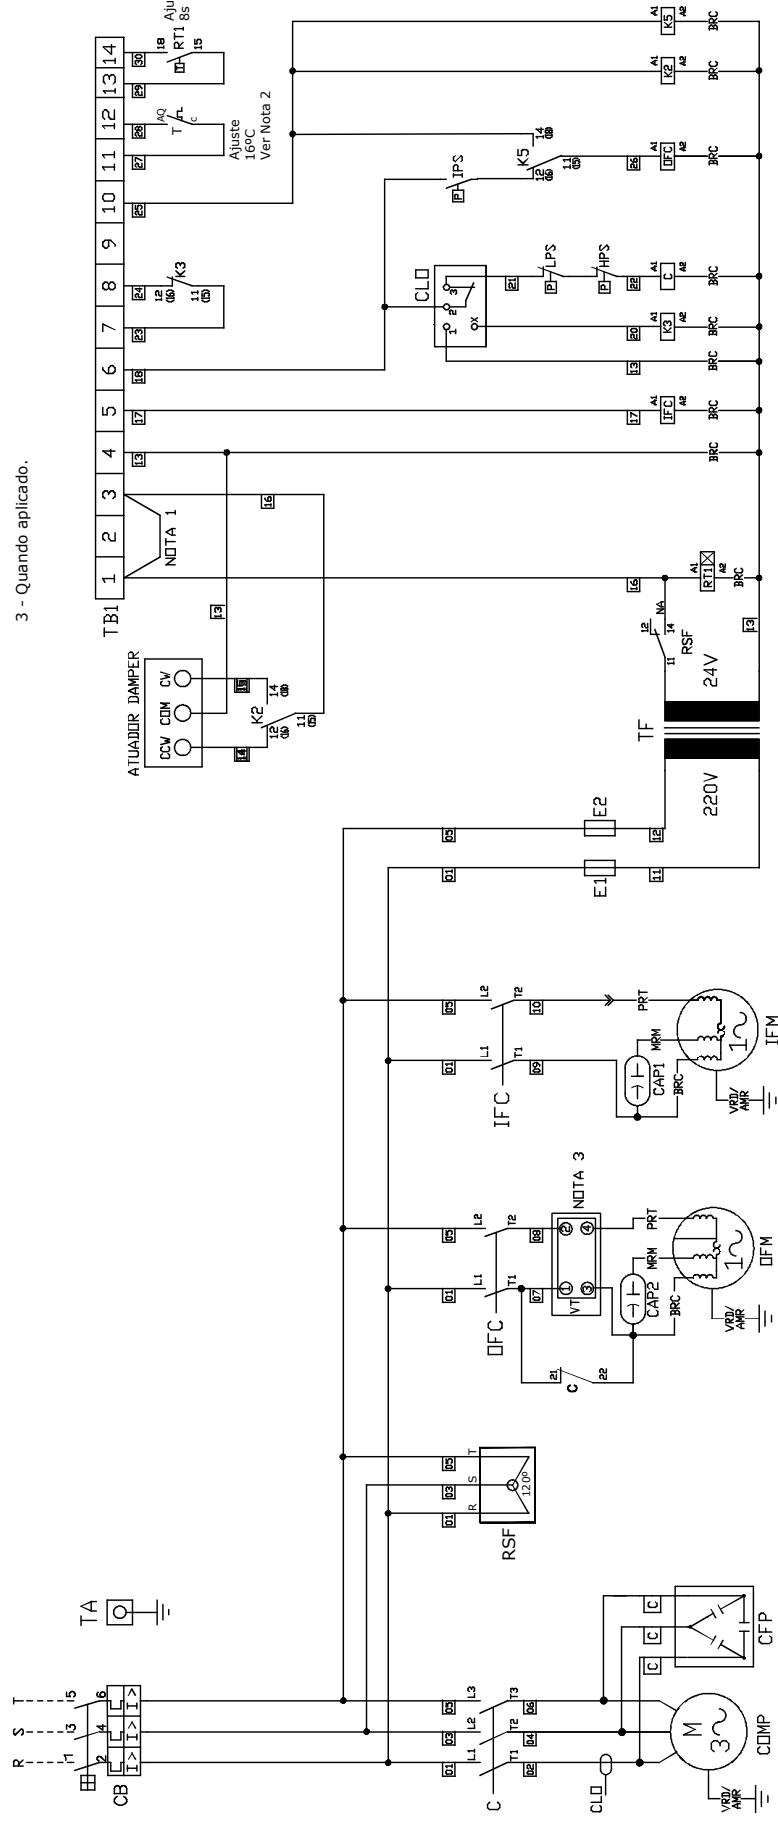

Notas:

- 1 - Este cabo deve ser substituído por um intertravamento de emergência.
 - 2 - Termostato "T" usado apenas no modelo 50BWF362236DN. Para o modelo 50BWF362236EN (MAQ.2) bornes 11 e 12 da TB1 são vagos.
 - 3 - Quando aplicado.

11720313

ANEXO 4 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA

CLIENTE:

ENDEREÇO:

LOCALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO:

UNIDADE MOD.:

Nº SÉRIE:

CÓDIGOS DE FREQUÊNCIAS: A - Semanal B - Mensal C - Trimestral D - Semestral E - Anual

ITEM	Descrição dos serviços	FREQUÊNCIA				
		A	B	C	D	E
01	INSPEÇÃO GERAL - Verificar fixações, ruídos, vazamentos, isolamentos		•			
02	COMPRESSOR (es)					
02a	Pressão sucção - Medição		•			
02b	Pressão descarga - Medição		•			
02c	Bornes - Conexões - Verificar aperto e contato			•		
02d	Verificar pressostatos - Atuação (todos)				•	
02e	Verificar dispositivos de proteção (sobrecarga/sobreaquecimento)				•	
02f	Correntes - medição	•				
02g	Tensão - medição	•				
02h	Verificar elasticidade dos coxins de borracha dos compressores	•				
03	CIRCUITO REFRIGERANTE					
03a	Visor de líquido - Controlar carga de gás (borbulhamento-sujeira-umidade)		•			
03b	Vazamentos - verificar		•			
03c	Verificar filtro secador - Trocar se necessário				•	
03d	Superaquecimento - Medir - Ajustar se necessário		•			
03e	Subresfriamento - Medir - Corrigir se necessário		•			
03f	Verificar isolamento das tubulações		•			
04	VENTILADORES DO EQUIPAMENTO					
04a	Verificar folgas do eixo do motor no ventilador			•		
04b	Verificar mancais				•	
04c	Correntes dos motores-mediação		•			
04d	Limpeza dos rotores		•			
05	SERPENTINA - EVAPORADOR					
05a	Limpeza do aletado					•
05b	Limpeza dreno		•			
05c	Limpeza bandeja		•			
06	SERPENTINA CONDENSADOR - AR					
06a	Limpeza do aletado		•			
06b	Limpeza bandeja		•			
06c	Limpeza dreno		•			
07	FILTROS DE AR					
07a	Inspeção	•				
08	AQUECIMENTO (QUANDO APLICÁVEL)					
08a	Verificar resistências					•
08b	Verificar "Flow-Switch"					•
08c	Verificar termostato de segurança					•
08d	Verificar conexões - Bornes			•		
09	COMPONENTES ELÉTRICOS					
09a	Inspeção geral - Verificar aperto, contatos e limpeza		•			
09b	Controles/Intertravamentos - Verificar funcionamento					•
09c	Termostato - Verificar atuação e regulagem		•			
09d	Painel de comando - Verificar atuação e sinalização			•		
09e	Verificar tensão, corrente, desbalanceamento entre fases e seqüência das mesmas (Relé de falta de fase)		•			
09f	Verificar aquecimento dos motores		•			
10	GABINETE					
010a	Verificar e eliminar pontos de ferrugem				•	
010b	Examinar e corrigir tampas soltas e vedação do gabinete		•			
010c	Verificar isolamento térmico do gabinete		•			

ANEXO 5 - CÁLCULO DE SUPERAQUECIMENTO E SUBRESFRIAMENTO

SUBRESFRIAMENTO

1. Definição:

Diferença entre temperatura de condensação saturada (TCD) e a temperatura da linha de líquido (TLL).

$$SR = TCD - TLL$$

2. Equipamentos necessários para medição:

- Manifold
- Termômetro de bulbo ou eletrônico (com sensor de temperatura)
- Filtro ou espuma isolante
- Tabela de conversão Pressão-Temperatura para R-22.

3. Passos para medição:

- 1º) Coloque o bulbo ou sensor do termômetro em contato com a linha de líquido próxima do filtro secador. Cuide para que a superfície esteja limpa. Recubra o bulbo ou sensor com a espuma, de modo a isolá-lo da temperatura ambiente.
- 2º) Instale o manifold nas linhas de descarga (manômetro de alta) e sucção (manômetro de baixa).
- 3º) Depois que as condições de funcionamento estabilizarem, leia a pressão no manômetro da linha de descarga.

NOTA:

As medições devem ser feitas com o equipamento operando dentro das condições de projeto da instalação, para permitir alcançar a performance desejada.

- 4º) Da tabela de R-22, obtenha a temperatura de condensação saturada (TCD).
- 5º) No termômetro, leia a temperatura da linha de líquido (TLL). Subtraia-a da temperatura de condensação saturada. A diferença é o subresfriamento.
- 6º) Se o resfriamento estiver entre 6 a 10°C, a carga está correta. Se estiver abaixo, adicione refrigerante; se acima, remova refrigerante.

4. Exemplo de cálculo:

- Pressão da linha de descarga (manômetro) 260 psig
- Temperatura de condensação saturada (tabela) 49°C
- Temperatura da linha-de líquido (termômetro) 45°C
- Subfresfriamento (subtração) 4°C
- Adicionar refrigerante!

SUPERAQUECIMENTO

1. Definição:

Diferença entre temperatura de sucção (TS) e a temperatura de evaporação saturada (TEV).

$$SA = TS - TEV$$

2. Equipamentos necessários para medição:

- Manifold
- Termômetro de bulbo ou eletrônico (com sensor de temperatura)
- Filtro ou espuma isolante
- Tabela de conversão Pressão-Temperatura para R-22.

3. Passos para medição:

- 1º) Coloque o bulbo ou sensor do termômetro em contato com a linha de sucção. A superfície deve estar limpa e a medição ser feita na parte superior do tubo, para evitar leituras falsas. Recubra o bulbo ou sensor com a espuma, de modo a isolá-lo da temperatura ambiente.
- 2º) Instale o manifold nas linhas de descarga (manômetro de alta) e sucção (manômetro de baixa).
- 3º) Depois que as condições de funcionamento estabilizarem-se, leia a pressão no manômetro da linha de sucção. Da tabela de R-22 obtenha a temperatura de evaporação saturada (TEV).
- 4º) No termômetro, leia a temperatura de sucção (TS). Faça várias leituras e calcule sua média que será a temperatura adotada.
- 5º) Subtraia a temperatura de evaporação saturada (TEV) da temperatura de sucção, a diferença é o superaquecimento.
- 6º) A faixa de superaquecimento recomendada é entre 6,5 a 10,5°C.

4. Exemplo de cálculo:

- Pressão da linha de sucção (manômetro) 75 psig
- Temperatura da linha de sucção (termômetro) 15°C
- Temperatura de evaporação saturada (tabela) 7°C
- Superaquecimento (subtração) 8°C



A critério da fábrica e tendo em vista o aperfeiçoamento do produto, as características daqui constantes poderão ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio.

4003.9666 - Capitais e Regiões Metropolitanas
0800.886.9666 - Demais Cidades

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
www.carrierdobrasil.com.br